RADA GMINY
W ŻYRAKOWIE

UCHWAŁA NR XXI/236/20
RADY GMINY ŻYRAKÓW

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Straszęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle **Rada Gminy w Żyrakowie, uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Wyznacza się aglomerację Straszęcin o równoważnej liczbie mieszkańców 3155 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Straszęcin w Gminie Żyraków.

2. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości: Wola Wielka i Straszęcin.

§ 2.

Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1.

§ 3.

Obszar i granice aglomeracji, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4.

Traci moc Rozporządzenie nr 130/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Straszęcin (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2006 r. poz. 2211).

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Żyraków

lic. Maria Bodzioch

RADA GMINY
W ŻYRAKOWIE

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/236/20
Rady Gminy Żyraków
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Aglomeracja: STRASZĘCIN
powiat: DĘBICKI
województwo: PODKARPACKIE

CZĘŚĆ OPISOWA

1. **Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.**

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków przyjęte uchwałą nr XII/109/99 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 09.12.1999 r. ze zmianami:

·I zmiana przyjęta uchwałą nr XIX/180/08 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.10.2008 r.,

·II zmiana przyjęta uchwałą nr XXVII/284/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 16.10.2009 r.,

·III zmiana przyjęta uchwałą nr VI/35/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 31.03.2015 r.,

·IV zmiana przyjęta uchwałą nr XVI/118/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.12.2015 r.,

·V zmiana przyjęta uchwałą nr XXXIX/278/17 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.05.2017 r.,

b) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków:

·MPZP wieś Mokre przyjęty uchwałą nr II/6/98 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 12.11.1998 r.,

·MPZP wieś Straszęcin przyjęty uchwałą nr XXV/221/2001 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 15.03.2001 r.,

·MPZP wieś Zawierzbie i Straszęcin przyjęty uchwałą nr XXXI/301/05 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14.06.2005 r., zmieniony uchwałą nr XXXIII/341/10 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany MPZG gminy Żyraków „Plan Nr1/2005"

·MPZP wieś Góra Motyczna przyjęty uchwałą nr XLIII/411/06 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27.09.2006 r.,

·MPZP wieś Żyraków przyjęty uchwałą nr XXXVII/350/05 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.12.2005 r.,

·MPZP obszar Park Przemysłowy – Straszęcin przyjęty uchwałą nr XXII/207/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 26.02.2009 r., zmieniony uchwałą nr XVI/119/15 Rady Gminy Żyraków z dnia 30.12.2015 r.,

·MPZP Teren dawnego poligonu wojskowego - „Straszęcin" przyjęty uchwałą nr XXVIII/291/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 26.11.2009 r.,

·MPZP dla obszarów: „Skarpa:, „Przy drodze" i „Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków-uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Żyraków z dnia 31.03.2015 r.,

c) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje celu publicznego – brak,

d) pozwolenie na budowę w zakresie gospodarki wodnej - brak,

e) zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej – brak,

f) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych – brak,

g) programy funkcjonalno – użytkowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – brak.

2. **Podstawowe informacje o aglomeracji**

a) **długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, wskaźniki koncentracji.**

·Sieć istniejąca

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji wynosi ogółem 20,2 km (w tym 19,0 km sieci grawitacyjnej). Brak jest sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej.

·Sieć planowana

Na terenie objętym aglomeracją planuje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości 3 km, która będzie obejmowała swoim zasięgiem łącznie 153 działki budowlane. Przyjmując, że każda działka będzie zamieszkiwana średnio przez 3 osoby, docelowo na obszarze tym do sieci zostanie podpiętych około 459 mieszkańców (459 RLM). Budowa sieci nastąpi w momencie uzyskania odpowiedniej gęstości zaludnienia na obszarze przeznaczonym pod zabudowę.

·Liczba stałych mieszkańców aglomeracji

Lp.	Miejscowość	Liczba mieszkańców
1.	Wola Wielka	615
2.	Straszęcin (sieć istniejąca)	2 081
3.	Straszęcin (sieć planowana do budowy)	459
Razem		**3 155**

·liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji

Na terenie objętym aglomeracją brak jest osób czasowo przebywających.

·przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną istniejącą lub planowaną do budowy oraz oczyszczalnię ścieków

Na terenie objętym aglomeracją brak jest przemysłu obsługiwanego przez istniejącą sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

·wskaźnik koncentracji

Zgodnie z „Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji" wskaźnik koncentracji oznacza stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych.

Na terenie aglomeracji planowane jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej o długości 3 km, która będzie obejmowała swoim zasięgiem łącznie 153 działki budowlane. Przyjmując, że każda działka będzie zamieszkiwana średnio przez 3 osoby, docelowo na obszarze tym do sieci zostanie podpiętych około 459 mieszkańców (459 RLM). Sieć ta zostanie wybudowana w momencie osiągnięcia odpowiedniej gęstości zaludnienia na wyznaczonych działkach budowlanych.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia **wskaźnik koncentracji (Wk) dla aglomeracji Straszęcin** wynosi:

Wk=459 osób/3 km=153 osoby/km

Ścieki pochodzące od mieszkańców planowanych do skanalizowania do momentu podłączenia ich do planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej, odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych. Mieszkańcy będą mieli obowiązek wywożenia powstałych nieczystości do istniejącej na terenie aglomeracji w miejscowości Straszęcin oczyszczalni ścieków.

b) **istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informację, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków**

·Oczyszczalnie istniejące i planowane

Ścieki z terenu aglomeracji będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalnia ścieków „Straszęcin", która znajduje się na działce nr ewid. 684/156 w miejscowości Straszęcin, obr. 0007 Gminy Żyraków (jednostka ewid. 180307_2), ID PLPK1720N. Jest to oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków (rodzaj: B). Starosta Powiatu Dębickiego decyzją z dnia 6 października 2014 roku, znak decyzji: WRL341.1.38.2014 udzielił Gminie Żyraków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu „Igloo-SBR"

w Straszęcinie (instalacja o docelowym obciążeniu RLM=2820) do wód powierzchniowych rzeki Grabinianki istniejącym wylotem zlokalizowanym w km 1+106 przy zachowaniu określonych warunków.

Planowana jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków celem zwiększenia jej maksymalnej wydajności do 3 500 RLM.

c) **system gospodarki ściekowej:**

·średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji

Ilość ścieków komunalnych powstałych na terenie aglomeracji w ostatnim roku sprawozdawczym wyniosła 80,7 tys. m^3/rok co średnio przelicza się na≈221,1 m^3/dobę. Wszystkie powstające ścieki komunalne odprowadzane są zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni zatem aglomeracja jest w 100% skanalizowana.

· skład jakościowy ścieków powstających na terenie aglomeracji

Średnie roczne stężeń zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni wynosi:

- BTZ5 133,0 mgO_2/l,
- ChZT 240,0 mgO_2/l,
- zawiesina ogólna 48,0 mg/l.

Średnie roczne stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni:

- BTZ_5 3,0 mgO_2/l,
- ChZT 15,0 mgO_2/l,
- zawiesina ogólna 3,0 mg/l.

Powyższe wartości wskazują ma spełnianie wymagań odnośnie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i ścieków komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311).

· przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków

Średnia dobowa przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi $Q_{śrd}$=450 m^3/dobę co pozwala na przyjęcie wszystkich ścieków z terenu aglomeracji. Natomiast projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni wyrażona w RLM wynosi 2 820 RLM. Planowana jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków celem zwiększenia jej maksymalnej wydajności do 3 500 RLM. Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia możliwości przyjęcia wszystkich ścieków z terenu aglomeracji po wykonaniu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

·ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej, nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Na terenie aglomeracji nie występują zakłady objęte systemem kanalizacji zbiorczej, a zatem w aglomeracji brak jest ścieków przemysłowych. Nie planuje się również podłączenia takich zakładów w najbliższym czasie.

·uzasadnienie określonej RLM aglomeracji,

Równoważną liczbę mieszkańców (RLM) dla aglomeracji Straszęcin obliczono zgodnie z „Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji", zgodnie z którymi:

RLM = RLM (Mk)+RLM(prz)+RLM(czas)

gdzie:

RLM – równoważna liczba mieszkańców aglomeracji.

RLM (Mk) – RLM, tj. równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane; przyjmuje się 1 Mk =1RLM.

RLM (prz) – RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej. RLM wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca/dobę.

RLM (czas) – RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji (zarejestrowane usługi noclegowe); przyjmuje się 1 RLM = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe.

Na terenie aglomeracji Straszęcin brak jest ścieków przemysłowych włączonych w system kanalizacji zbiorczej oraz ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających (usługi noclegowe). Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Straszęcin wynika wyłącznie z liczby stale oraz czasowo zameldowanych mieszkańców na jej obszarze.

Po uwzględnieniu powyższych informacji **równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Straszęcin** wynosi:

RLM (Mk)=3 155

RLM (prz)=0

RLM (czas)=0

RLM = 3 155

ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Wszystkie ścieki powstające na terenie aglomeracji objęte są systemem kanalizacji zbiorczej (sieć istniejąca). Natomiast ścieki pochodzące od mieszkańców planowanych do skanalizowania do momentu podłączenia ich do planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnerj, odprowadzane będą do zbiorników bezopdływowych.

d) **strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach**

Teren aglomeracji nie obejmuje ustanowionych stref ochronnych ujęć wód, ponadto nie należy również do projektowanej strefy ochronnej ujęć wód Wola Wielka. Aktualnie projekt dokumentu wyznaczający projektowane strefy ochronne ujęć wód są na etapie uzyskiwania odpowiednich decyzji i opinii.

e) **obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach**

Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

f) **formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy**

Teren aglomeracji obejmuje swym zasięgiem następujące formy ochrony przyrody:

- Obszar Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami (Nr ID INSPIRE PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053) ustanowiony decyzją komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE),
- Jastrząbsko –Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu (PL.ZIPOP.1393.OCHK.522) został ustanowiony Rozporządzeniem nr 23/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Tarn. z 1996 r. Nr 10, poz. 60),

- pomnik ochrony przyrody - dąb szypułkowy (PL.ZIPOP.1393.PP.1803072.150) w miejscowości Wola Wielka 57, ustanowiony Rozporządzeniem nr 24/97 Wojewody Tarnowskiego z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarn. nr 6, poz. 38), znajdujący się na poboczu drogi powiatowej działka nr ewid. 668/2 obok działki 62/11.

Przewodnicząca Rady Gminy
Żyraków

lic. Maria Bodzioch

RADA GMINY W ŻYRAKOWIE

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXI/236/20
Rady Gminy Żyraków
z dnia 2 grudnia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch

Aglomeracja Straszęcin

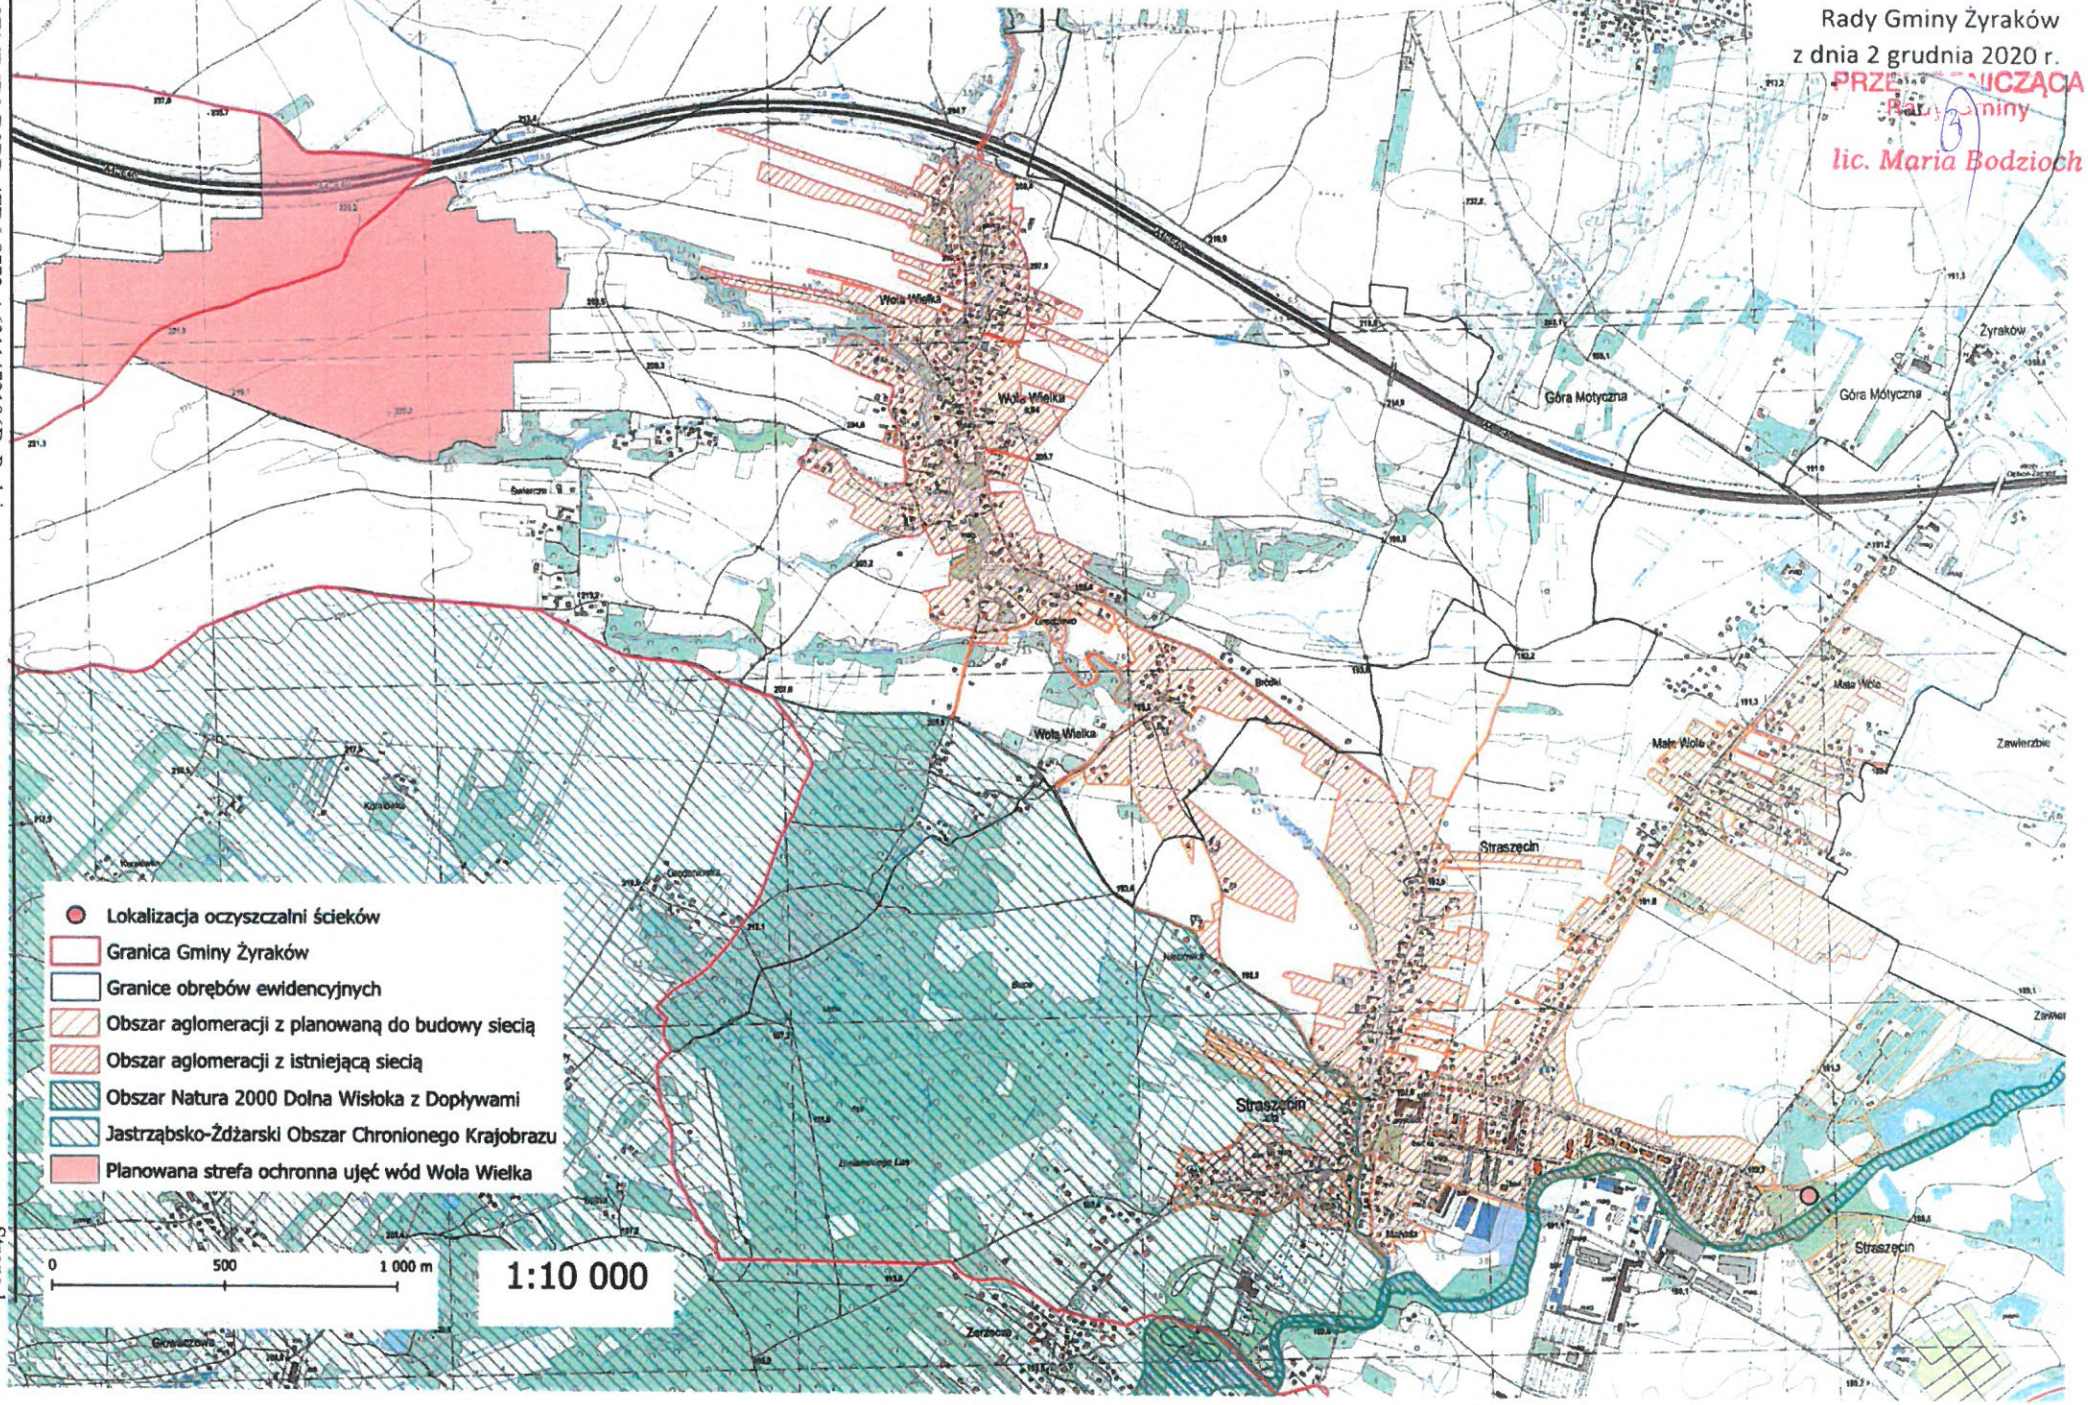

Id: 8F16D6B0-D3BB-4FD6-8772-A6311473196D. Podpisany

UZASADNIENIE

Aglomerację Straszęcin tworzy się zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4. Ustawy Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) traci moc Rozporządzenie nr 130/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Straszęcin (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2006 r. poz. 2211).

Rada Gminy Żyraków wyznacza Aglomerację Straszęcin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018, poz. 1586).

Aglomerację ustanawia się na podstawie przeglądu aglomeracji dokonanego przez Wójta Gminy Żyraków, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Wodne wyznaczenie aglomeracji przez Wójta Gminy Żyraków następuje po uzgodnieniu z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Postanowieniem RZ.ZZŚ.2.417.5m.2020.ASz z dnia 10 listopada 2020r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzgodnił w/w projekt Uchwały. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.

Postanowieniem WSI.400.1.24.2020.KN.2 z dnia 29 września 2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił w/w projekt Uchwały. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.